# SUBREDISTRIBUIDORA TM-CB M SUB - 12 CIRCUITOS ANTRACITA TM-CM.1200012DA

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 3326 | N.º: 5251/2024 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: 3326 | N.º: 3326 | N.º: 063-UWB-0591 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: CBM-01/24




| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Solicitud | **batería central** |
| Color/Color según RAL | **antracita , RAL7016** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Grado de protección | **IP30** |
| Garantía | **60 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **480 mm x 196 mm x 582 mm** |

Sistema de batería central **TM-CB M** diseño moderno, electrónica avanzada

Alimentación, control y supervisión de circuitos y luminarias de emergencia para evacuación en edificios públicos.

» Supervisión centralizada de todos los circuitos y luminarias conectados al sistema instalados en el edificio
» Sistema equipado con acumuladores que garantizan la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento de las luminarias de emergencia durante un tiempo determinado
» Sistemas inteligentes de monitorización que informan sobre el estado de las baterías, las luminarias y posibles averías
» Diversas configuraciones del sistema que pueden adaptarse a las necesidades individuales del edificio, su tamaño y los requisitos específicos de iluminación de emergencia.

### POSIBILIDADES

| | |
|---|---|
| Número máximo de luminarias en el sistema | **240 piezas** |
| Número máximo de luminarias por circuito / canal | **20 piezas** |
| Número máximo de circuitos en una subestación / centro de subdistribución | **12 piezas** |
| Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria | **300 m** |
| Posibilidad de utilizar un módulo de E/S | **sÍ** |
| Topología permitida | **conexión en paralelo, conexión en estrella** |

### PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Cable de subestación / centro de subdistribución / divisor de señal - Módulo de E/S

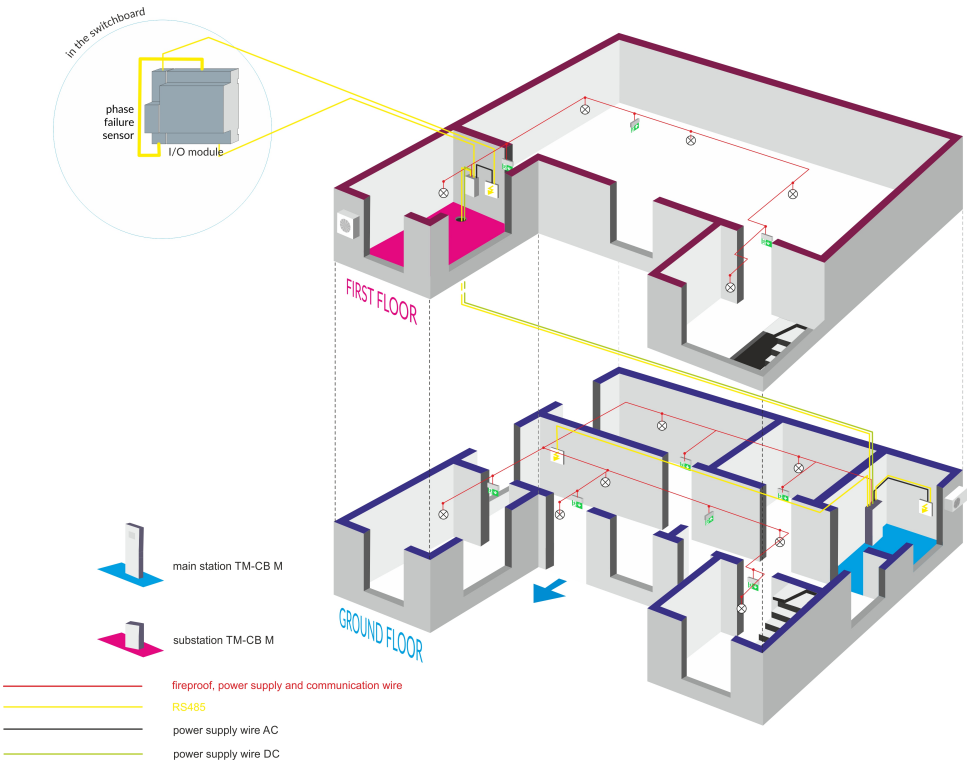
| | |
|---|---|
| Longitud máxima del cable de comunicación | **1000 m** |
| Resistencia máxima | **75 Ω** |
| Capacidad máxima de la vena | **140 nF/km** |

### PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias

| | |
|---|---|
| Sección transversal del cable de alimentación de AC | **3 x 2,5 - 6,0 mm²** |
| Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias | **3 x 0,5 - 4,0 mm²** |
| Protocolo de comunicación | **RS485, PLC** |

# TOPOLOGÍA


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC