




ONTEC S W1 302 M AT COLD

oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż.

TM-OS.W1.AT044

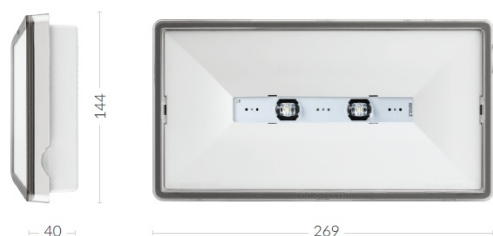


PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż.
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	AT - test automatyczny
Zasilanie	210÷250 V AC 50+60 Hz
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	PC
Kolor	biały
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Moc czynna	6.5 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	204 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah



FOTOMETRIA [m]

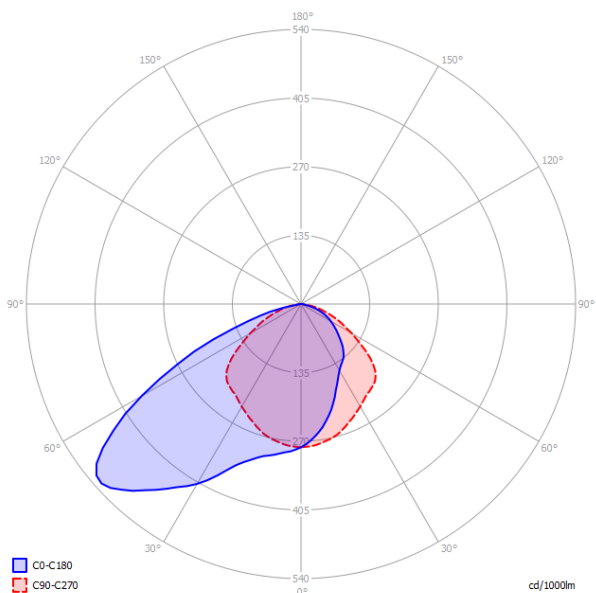

Wysokość pomieszczenia

Odległość ściana - oprawa

Odległość oprawa-oprawa

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

