ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ TM-CB M SUB - 12 КОНТУРОВ АНТРАЦИТ TM-CM.1200012DA

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3326 | Номер: 5251/2024 Годен до: 20.12.2028 | Номер: 3326 | Номер: 3326 | Номер: 063-UWB-0591 Годен до: 20.12.2028 | Номер: CBM-01/24



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**центральная батарея**
Цвет/Цвет согласно RAL	**антрацит , RAL7016**
Класс изоляции	**I**
Степень герметичности	**IP30**
Гарантия (корпус, электронная схема)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальное количество светильников в системе	**240 шт.**
Максимальное количество светильников на цепи/канале	**20 шт.**
Максимальное количество цепей в подстанции/подразделителе	**12 шт.**
Максимальное расстояние между панелью управления и светильником	**300 m**
Возможность использования I/O модуля	**да**
Разрешенная топология	**параллельное соединение, соединение звездного типа**

Система центральной батареи **TM-CB M**
современный дизайн, передовая электроника

Питание, управление и мониторинг цепей и светильников аварийного эвакуационного освещения в общественных зданиях.

» централизованный контроль всех установленных на объекте цепей и светильников, подключенных к системе
» система оснащена аккумуляторами, которые обеспечивают необходимое количество энергии для определенного времени работы аварийных светильников
» интеллектуальные системы мониторинга, которые информируют о состоянии аккумуляторов, светильников и о возможных неисправностях
» различные конфигурации системы, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям здания, его размеру и специфическим требованиям к аварийному освещению.

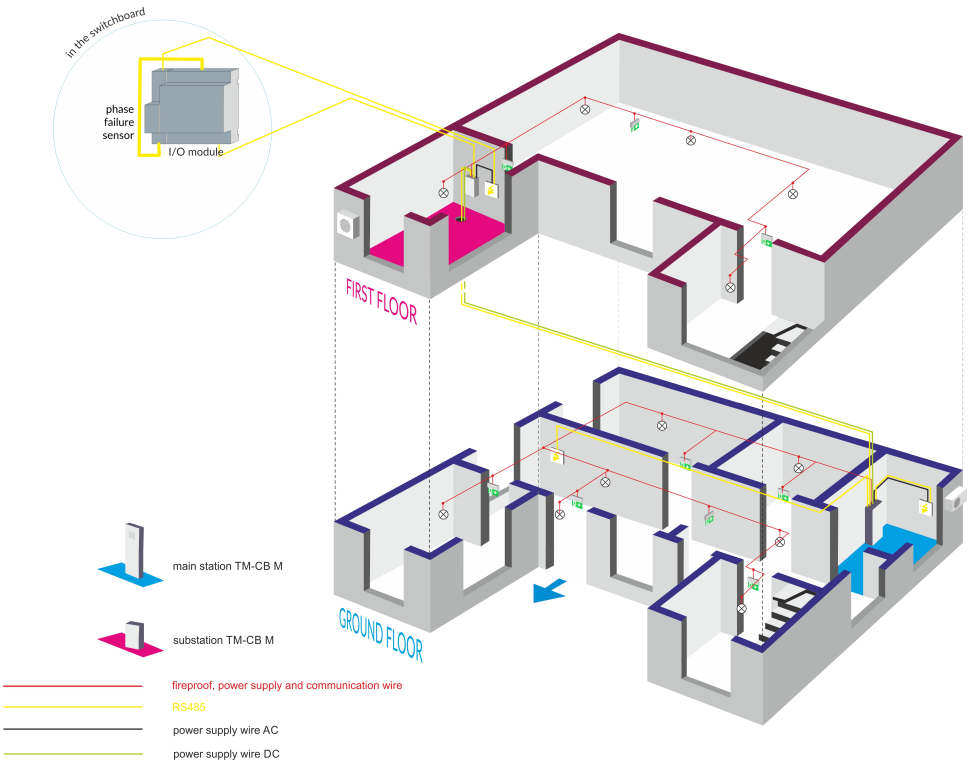
PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Кабель подстанция/разветвитель сигнала/ - I/O модуль	
Максимальная длина кабеля связи	**1000 m**
Максимальное сопротивление	**75 Ω**
Максимальная емкость вены	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники	
Сечение кабеля питания переменного тока	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Тип и сечение кабеля питания для светильников	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Протокол связи	**RS485, PLC**

ТОПОЛОГИЯ


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC